


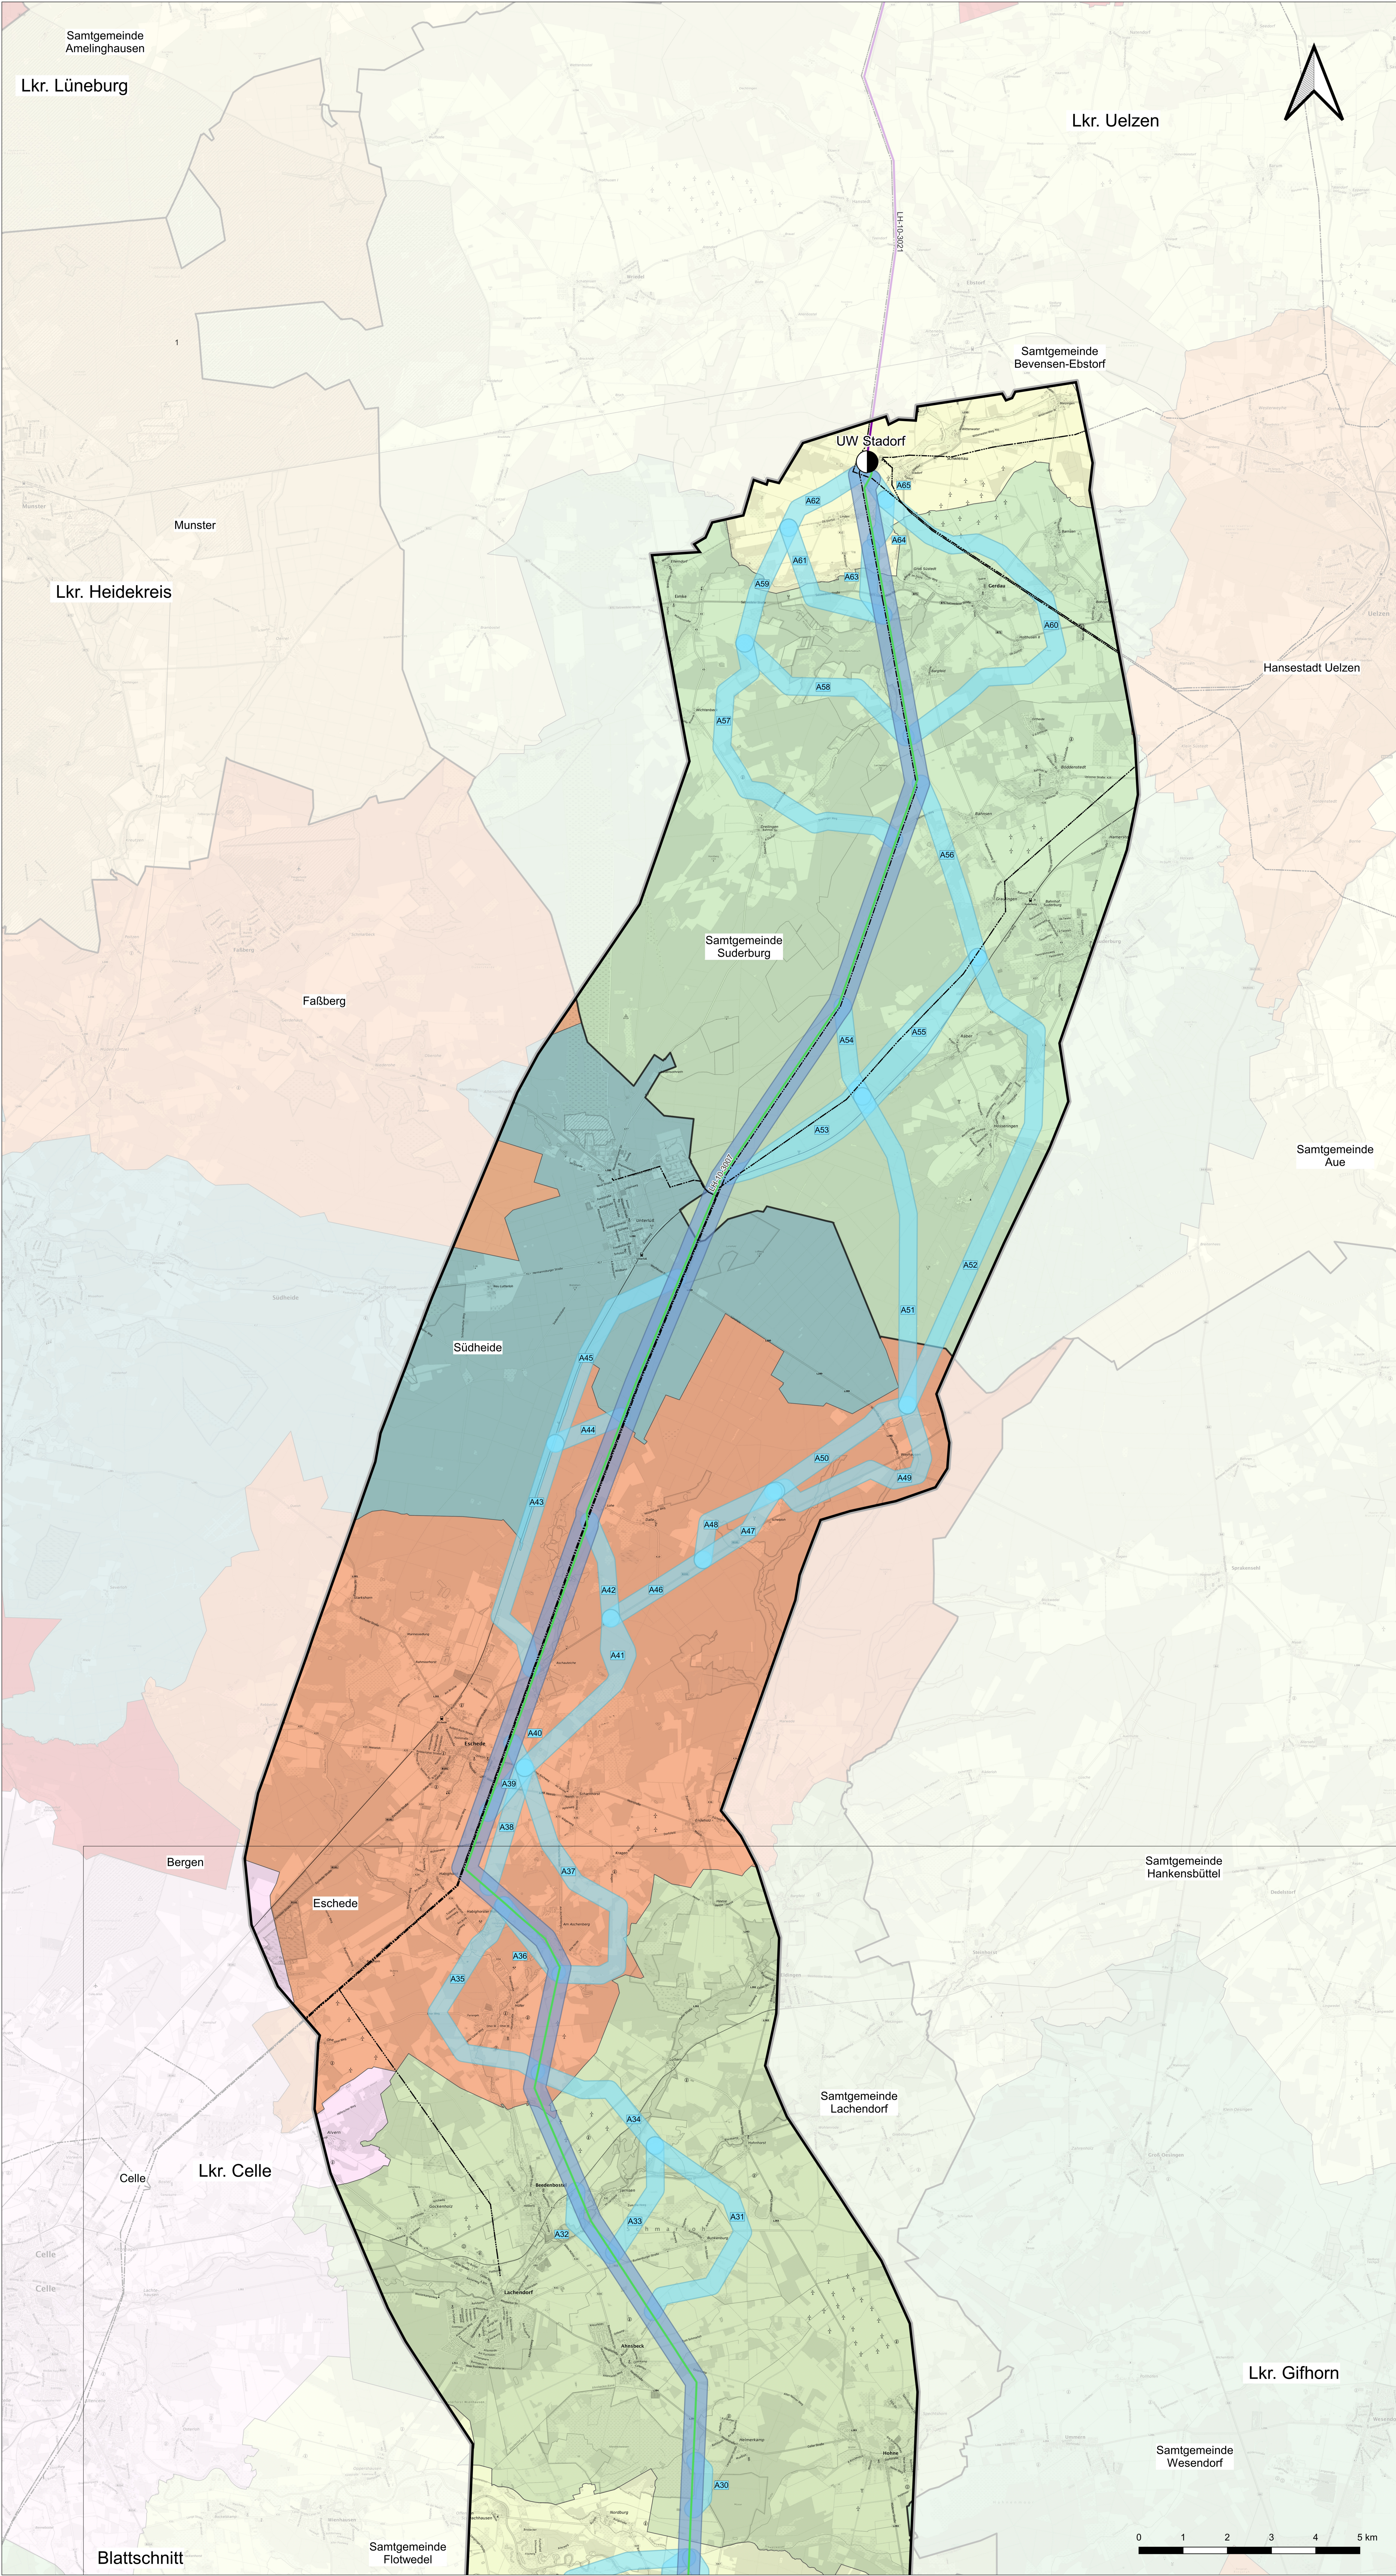

**Untersuchungsraum**

Vorschlag für den Untersuchungsraum  
(5 km Abstand zur Achse der Bestandsleitung)

**Verwaltungsgrenzen <sup>1</sup>**

Landkreisgrenzen Niedersachsen

Samtgemeinden/Einheitsgemeinden

**Bestandsleitungen TenneT <sup>1</sup>**

**220-kV-Leitungen**

LH-10-2024

LH-10-2025

LH-10-2028

**380-kV-Leitungen**

LH-10-3007

LH-10-3021

LH-10-3023

LH-10-3026

LH-10-3033

**Weitere Leitungen (nachrichtlich) <sup>1</sup>**

110-kV-Leitungen

**Netzverknüpfungspunkte <sup>1</sup>**

Netzverknüpfungspunkte (UW = Umspannwerk)

**Korridore**

Korridor der Bestandsleitung (Breite: 500 m - 700 m)

Korridor für Trassenalternativen (Breite: 400 m - 830 m)

**Datengrundlage**

<sup>1</sup> Basis: DLM, LGLN (Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen) 2021

Kartengrundlage: TopPlusOpen © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022).

Datenquellen: [https://sgz.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/](https://sgz.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/)

Datenquellen: TopPlusOpen.html

| Nr. | Nr. der Änderung | Datum | Name |
|-----|------------------|-------|------|
|     |                  |       |      |
|     |                  |       |      |
|     |                  |       |      |

Planverfasser:



IHB GmbH  
Brachwitzer Straße 16  
00113 Halle (Saale)

gezeichnet  
20.09.2022

geprüft  
20.09.2022

zust. gezeichnet

Datum  
20.09.2022


Name  
H. W. W.

Vorhabenträger:



TenneT TSO GmbH  
Bismarckstraße 70, 95448 Bayreuth

Bayreuth, den 19.10.2022

  
L.V. Philipp Hahnert

**Unterlage für die Telefon-/Videokonferenz am 08.12.2022**

**380-kV-Leitung Ämter Büchen/Breitenfelde/Schwarzenbek-Land – Lüneburg/Samtgemeinde Gellersen/Samtgemeinde Ilmenau – Stadorf – Wähe**

**Vorhaben Nr. 58 BBPlG (NEP P113, M778)**

**Abschnitt Süd: Stadorf – Wähe**

| Anlage | Blatt |
|--------|-------|
| 6      | 1/2   |

Planinhalt:

**Verwaltungsgrenzen**

Maßstab: 1 : 50.000

