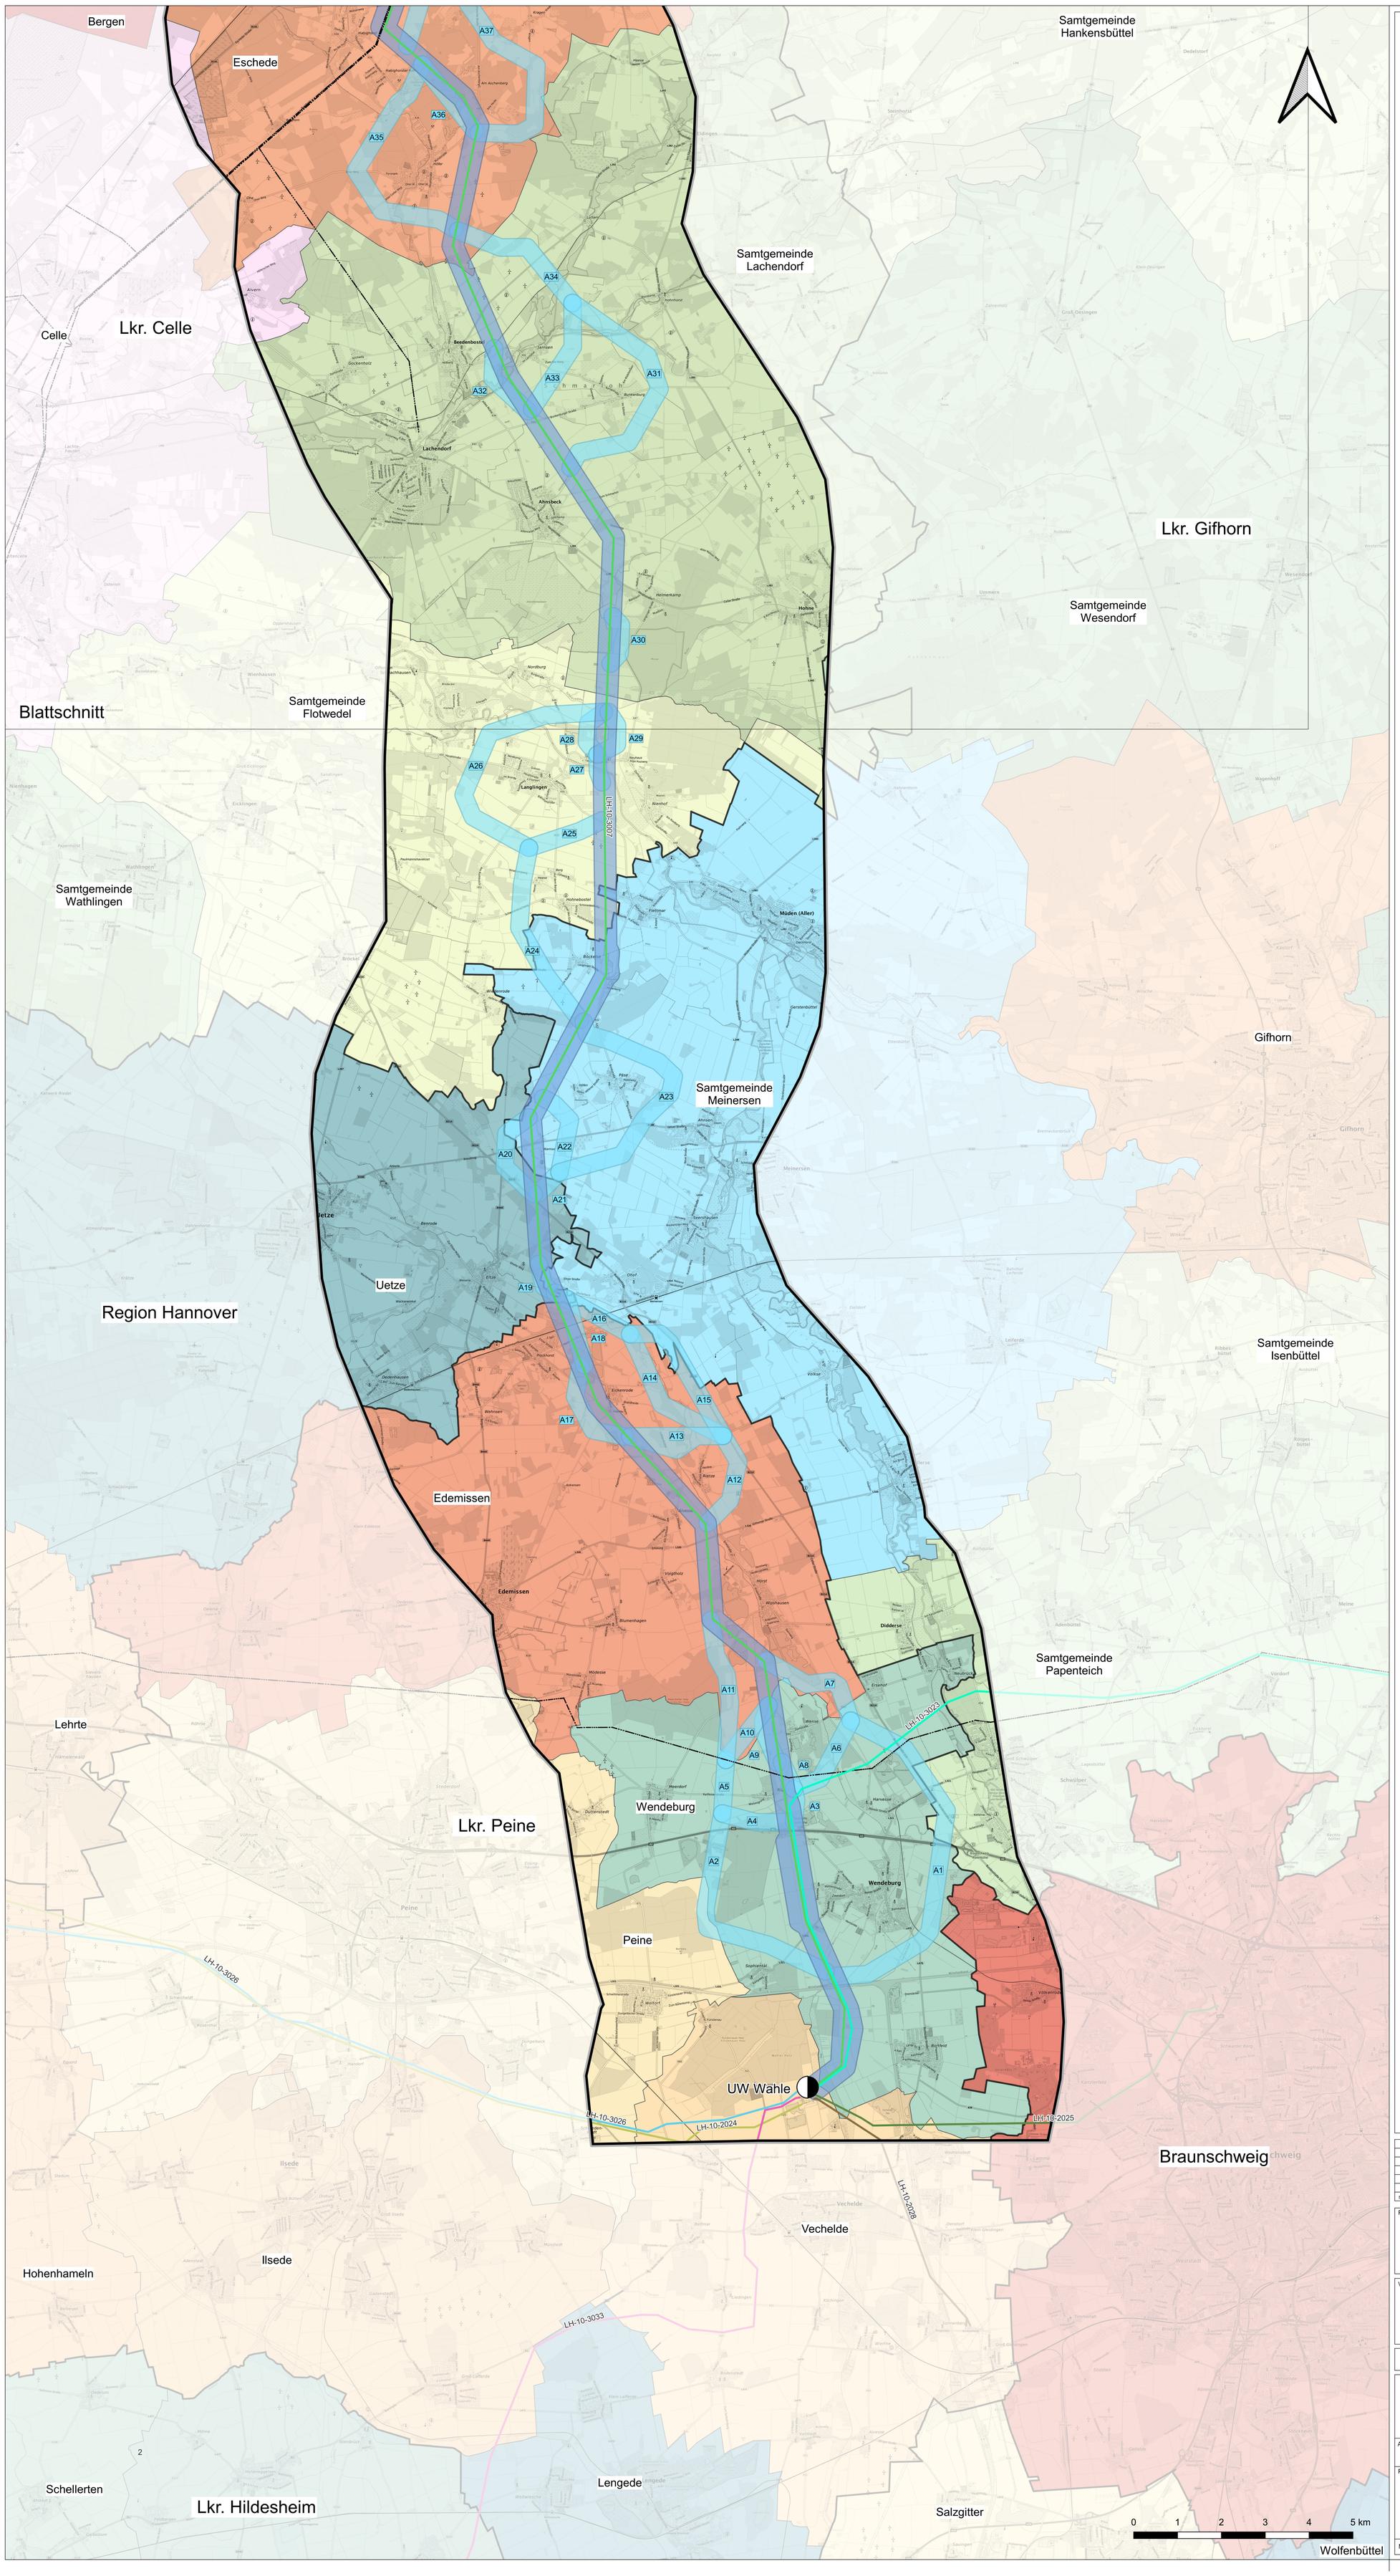

Untersuchungsraum

Vorschlag für den Untersuchungsraum
(5 km Abstand zur Achse der Bestandsleitung)

Verwaltungsgrenzen [1]

Landkreisgrenzen Niedersachsen

Samtgemeinden/Einheitsgemeinden

Bestandsleitungen TenneT [1]

220-kV-Leitungen

- LH-10-2024
- LH-10-2025
- LH-10-2028

380-kV-Leitungen

- LH-10-3007
- LH-10-3021
- LH-10-3023
- LH-10-3026
- LH-10-3033

Weitere Leitungen (nachrichtlich) [1]

- 110-kV-Leitungen

Netzverknüpfungspunkte [1]

- Netzverknüpfungspunkte (UW = Umspannwerk)

Korridore

- Korridor der Bestandsleitung (Breite: 500 m - 700 m)
- Korridor für Trassenalternativen (Breite: 400 m - 830 m)

Datengrundlage

[1] Basis DLM, LGLN (Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen) 2021

Kartengrundlage: TopPlusOpen © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Planverfasser:

IHB GmbH
Brachwitzer Straße 16
06118 Halle (Saale)

	Datum	Name
gezeichnet:	23.09.2022	Meinhardt
geprüft:	23.09.2022	Schiller
zuletzt geändert:		

Vorhabenträger:

TenneT TSO GmbH
Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth

Bayreuth, den 28.10.2022
i.V. Frank Weth
i.V. Phillipp Kalweit

Unterlage für die Telefon-/Videokonferenz am 08.12.2022

380-kV-Leitung Ämter Büchen/Breitenfelde/Schwarzenbek-Land – Lüneburg/Samtgemeinde Gellersen/Samtgemeinde Ilmenau – Stadorf – Wahle
Vorhaben Nr. 58 BBPlG (NEP P113, M778)
Abschnitt Süd: Stadorf - Wahle

Anlage:	Blatt:
6	2/2

Planinhalt:

Verwaltungsgrenzen

Maßstab: 1 : 50.000